



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
44-180 Toszek ul. Gliwicka 5

Urząd Miejski w Toszku
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO

dnia: 28.05.2018

L.dz. 5098 zał. 1
Podpis: [signature]

L.dz. DS/2604/18

NR 2905/18
P. Koprek
28.05.18

Toszek, dnia 28.05.2018 r.

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

W załączeniu przekazujemy raport z badań nr 0016/2018/4/1 dokonany w następującym miejscu pobrań:

- Toszek, ul. Gliwicka 5 – stacja uzdatniania wody
- Toszek, ul. Gliwicka 5 – kuchnia
- Toszek, ul. Gliwicka 5 – oddział IV

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych

inż. Erwin Janysek

W załączeniu:


- raport z badań – 2 strony



Raport z badań został podpisany
elektronicznie przez:
ANETA MODRZEJEWSKA-GAWR

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

DZIAŁ LABORATORIUM
ul. T. Edisona 16, 44-102 Gliwice
tel. (32) 231-54-92
<http://www.pwik.gliwice.pl>,
e-mail: labwody@pwik.gliwice.pl



AB 814

RAPORT Z BADAŃ

Nr 0016/2018/4/1

Nazwa i adres Zleceniodawcy:	SP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5;
Nr zlecenia:	0016/2018/4
Miejsce/punkt pobierania próbki (próbek):	SZPITAL TOSZEK, ul. GLIWICKA 5 - kran w kuchni - ODDZIAŁ IV-kuchnia oddziałowa - SUW- uzdatniona
Rodzaj badanej próbki (próbek):	woda pitna
Cel badania:	Zlecenie wg. potrzeb Klienta / Obszar regulowany aktualnymi przepisami prawa / Rozp. Min. Zdrowia z dn. 07.12.2017 (Dz. U 2017, poz. 2294)
Nr protokołu pobrania/przyjęcia:	0016/2018/4/1
Próbkobiorca:	Pracownik Laboratorium nr uprawnienia 96/2008
Pobieranie próbki (próbek):	Akredytowane
Metoda pobierania:	PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Data pobierania:	21-05-2018
Data przyjęcia próbki (próbek):	21-05-2018
Ocena próbki (próbek) podczas przyjęcia do Laboratorium:	Prawidłowy
Data rozpoczęcia/zakończenia badania:	21-05-2018 - 24-05-2018
Data opracowania Raportu:	2018-05-24
Ilość stron:	3


UWAGI:

Niniejszy raport z badań zawiera wyniki badań akredytowanych nr AB 814 oraz badań nieakredytowanych.
Wyniki badań i związane z nimi niepewności dotyczą wyłącznie wymienionych w raporcie badanych próbek, obiektów i urządzeń.
Bez pisemnej zgody Laboratorium raportu z badań nie można kopiować inaczej jak tylko w całości.

Aktualny zakres akredytacji Laboratorium PWIK Sp z o. o. nr AB 814 jest dostępny w siedzibie laboratorium lub na stronach internetowych www.pwik.gliwice.pl i www.pca.gov.pl

Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca
2. Laboratorium-TLA

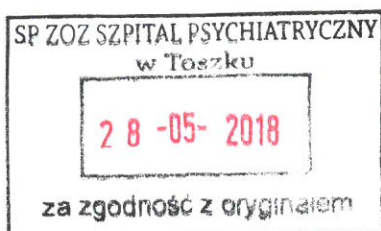

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Inż. Erwin Janysek

RAPORT z BADAŃ Nr 0016/2018/4/1

Punkt pobierania próbeki					kran w kuchni	ODDZIAŁ IV-kuchnia oddziałowa	SUW- uzdatniona
Numer identyfikacyjny próbki					0016/2018/4/1/1	0016/2018/4/1/2	0016/2018/4/1/3
Oznakowanie próbki przez Klienta					woda wodociągowa	woda wodociągowa	woda wodociągowa
Data rozpoczęcia - Data zakończenia					21-05-2018 - 24-05-2018		
L.p.	Parametr/Nazwa oznaczenia	Jednostka	NDS/NDWW	Zakres metody	WYNIKI		
1	Barwa PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian*	5-80	<5	<5	<5
2	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian Zalecany zakres do 1,0	0.2 - 100	0.213 ± 0.064	0.51 ± 0.15	0.238 ± 0.071
3	Chlor wolny PB-5.4-01/14 wyd. nr 04 z dn. 01.03.2016r. B/D	mg/l Cl2	-	-	<0.05	<0.05	<0.05
4	Zapach PB-5.4-01/15 wyd. nr 04 z dn. 01.03.2016r. B	-	Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
5	Smak PB-5.4-01/15 wyd. nr 04 z dn. 01.03.2016r. B	-	Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
6	pH PN-EN ISO 10523:2012	-	6.5-9.5	2.0-12.0	7.4 ± 0.4	7.4 ± 0.4	7.5 ± 0.4
7	Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999	uS/cm	2500	10-19999	958 ± 67	947 ± 66	966 ± 68
8	Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002	mg/l NH4	0.5	0.064-1.29	<0.064	<0.064	<0.064
9	Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012E	mg/l NO3	50 50	1-500	<1	<1	<1
10	Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012E	mg/l NO2	0.1	0.05-50	-	-	<0.05
11	Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012E	mg/l NO2	0.5	0.05-50	<0.05	<0.05	-
12	Twardość ogólna PN-ISO 6059:1999	mg/l CaCO3	60-500	5.0-10000	455 ± 36	452 ± 36	460 ± 37
13	Mangan PN-EN ISO 15586:2005	ug/l Mn	50	1.5-1500	4.51 ± 0.54	13.7 ± 1.6	5.08 ± 0.61
14	Żelazo PN-EN ISO 15586:2005	ug/l Fe	200	1.5-1500	25.6 ± 3.6	85 ± 12	43.3 ± 6.1
15	Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017	jtk/100ml	0	od 1jtk/100ml, 250ml	0	0	0
16	Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017	jtk/100ml	0	od 1jtk/100ml, 250ml	0	0	0
17	Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	0	od 1jtk/100ml, 250ml	0	0	0
18	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22±2°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian*	od 1jtk/ml	1 ± [0; 8]	1 ± [0; 8]	<1

28-05-2018

za zgodność z oryginałem

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Inż. Erwin Jonysek

Uwagi: NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie, NDWW- Najwyższa Dopuszczalna Wartość Wskaźnika wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

* Barwa-Pożądana wartość w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l ;

* Ogólna liczba mikroorganizmów-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Niepełność rozszerzona obliczona dla współczynnika dla $k=2$, co odpowiada przedziałowi ufności ok.95%. Dla mikrobiologii obliczona zgodnie z PKN-ISO/TS 19036:2011. Podana wartość uwzględnia niepewność związaną z próbkowaniem.

B - nieobjęte zakresem Akredytacji AB 814 lub wynik spoza zakresu akredytacji

- znak < - wynik poniżej dolnego zakresu pomiarowego w laboratorium

jtk - jednostki tworzące kolonie

W/w badania zostały:

- wykonane metodami spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2017, poz.2294)

- zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (Decyzja -Znak: NS/HK-4566-3/D-119/17;

Znak: NS/HK-4566-3/D-119-(2)/17) za wyjątkiem parametrów oznaczonych literą D.

Autoryzował/a w obszarze badań fizykochemicznych:

inż Lewandowska Małgorzata

Koordynator sekcji badań fizykochemicznych

Zatwierdził/a:

mgr inż Modrzejewska-Gawrys Aneta

Kierownik Laboratorium

KOORDYNATOR

sekcji badań fizykochemicznych

inż. Małgorzata Lewandowska

KIEROWNIK

Departament PWK Spółka z o.o.

mgr inż. Aneta Modrzejewska-Gawrys

Autoryzował/a w obszarze badań mikrobiologicznych:

mgr Brożek Michał


Koordynator sekcji badań mikrobiologicznych

KOORDYNATOR

sekcji badań mikrobiologicznych

mgr Michał Brożek

KONIEC RAPORTU

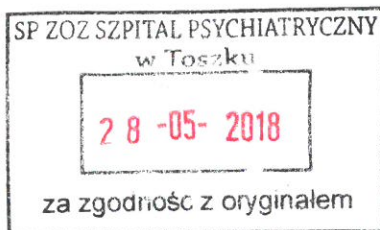

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

inż. Erwin Janysek